

兵团乌鲁木齐经济技术开发区钢基产业园基础设施配套建设项目-居十一路、头屯河农场安三路（二期）电力提升工程（东坪大道、南坪东街）

[illegible]

三、建设地点：东坪大道、南坪东街

管線指標表

埋深	管径 (孔数)	长度	终点	起点	序号
≥1400 (mm)	PVC-C	6	东坪大道	南坪东街	1

2	东坪 大港	东坪 大港	120	12	铜箔强 泥土管	≥1400 (mm)
3	东坪 大港	东坪 大港	967	12	PVC-C	≥1400 (mm)
4	东坪 大港	东坪 大港	16	2	铜箔强 泥土管	≥1400 (mm)
5	东坪 大港	东坪 大港	299	2	铜箔强 泥土管	≥1400 (mm)

六、公示期：2025年7月14日-7月23

七、文字说明:


1. 本公示文件图纸为示意图，图件以审批为准。

2. 信函反馈意见请寄至乌鲁木齐市头屯河区十二师五一农场十二师党委党校兵团第十二师自然资源规划局, 联系电话: 0991-3931012, 邮编 830013。



3.凡是与该项目审查有重大利害关系的公民、法人及其他组织,如对该项目存在异议,应在公示期内持本人身份证件及证明利害关系存在的证据材料,向我局提出书面意见。意见需注明:系人真实姓名、联系电话、联系地址和公示单位名称。

4.有效反馈意见日期：公示期内信函反馈意见被截日期不计算在内。超过公示日期最后一天的24:00，逾期视为无意见，不予采纳。

兵团乌鲁木齐经济技术开发区钢基产业园基础设施配套建设项目居十一路、头屯河农场安三路(二期)电力提升工程(东坪大道、南坪东街

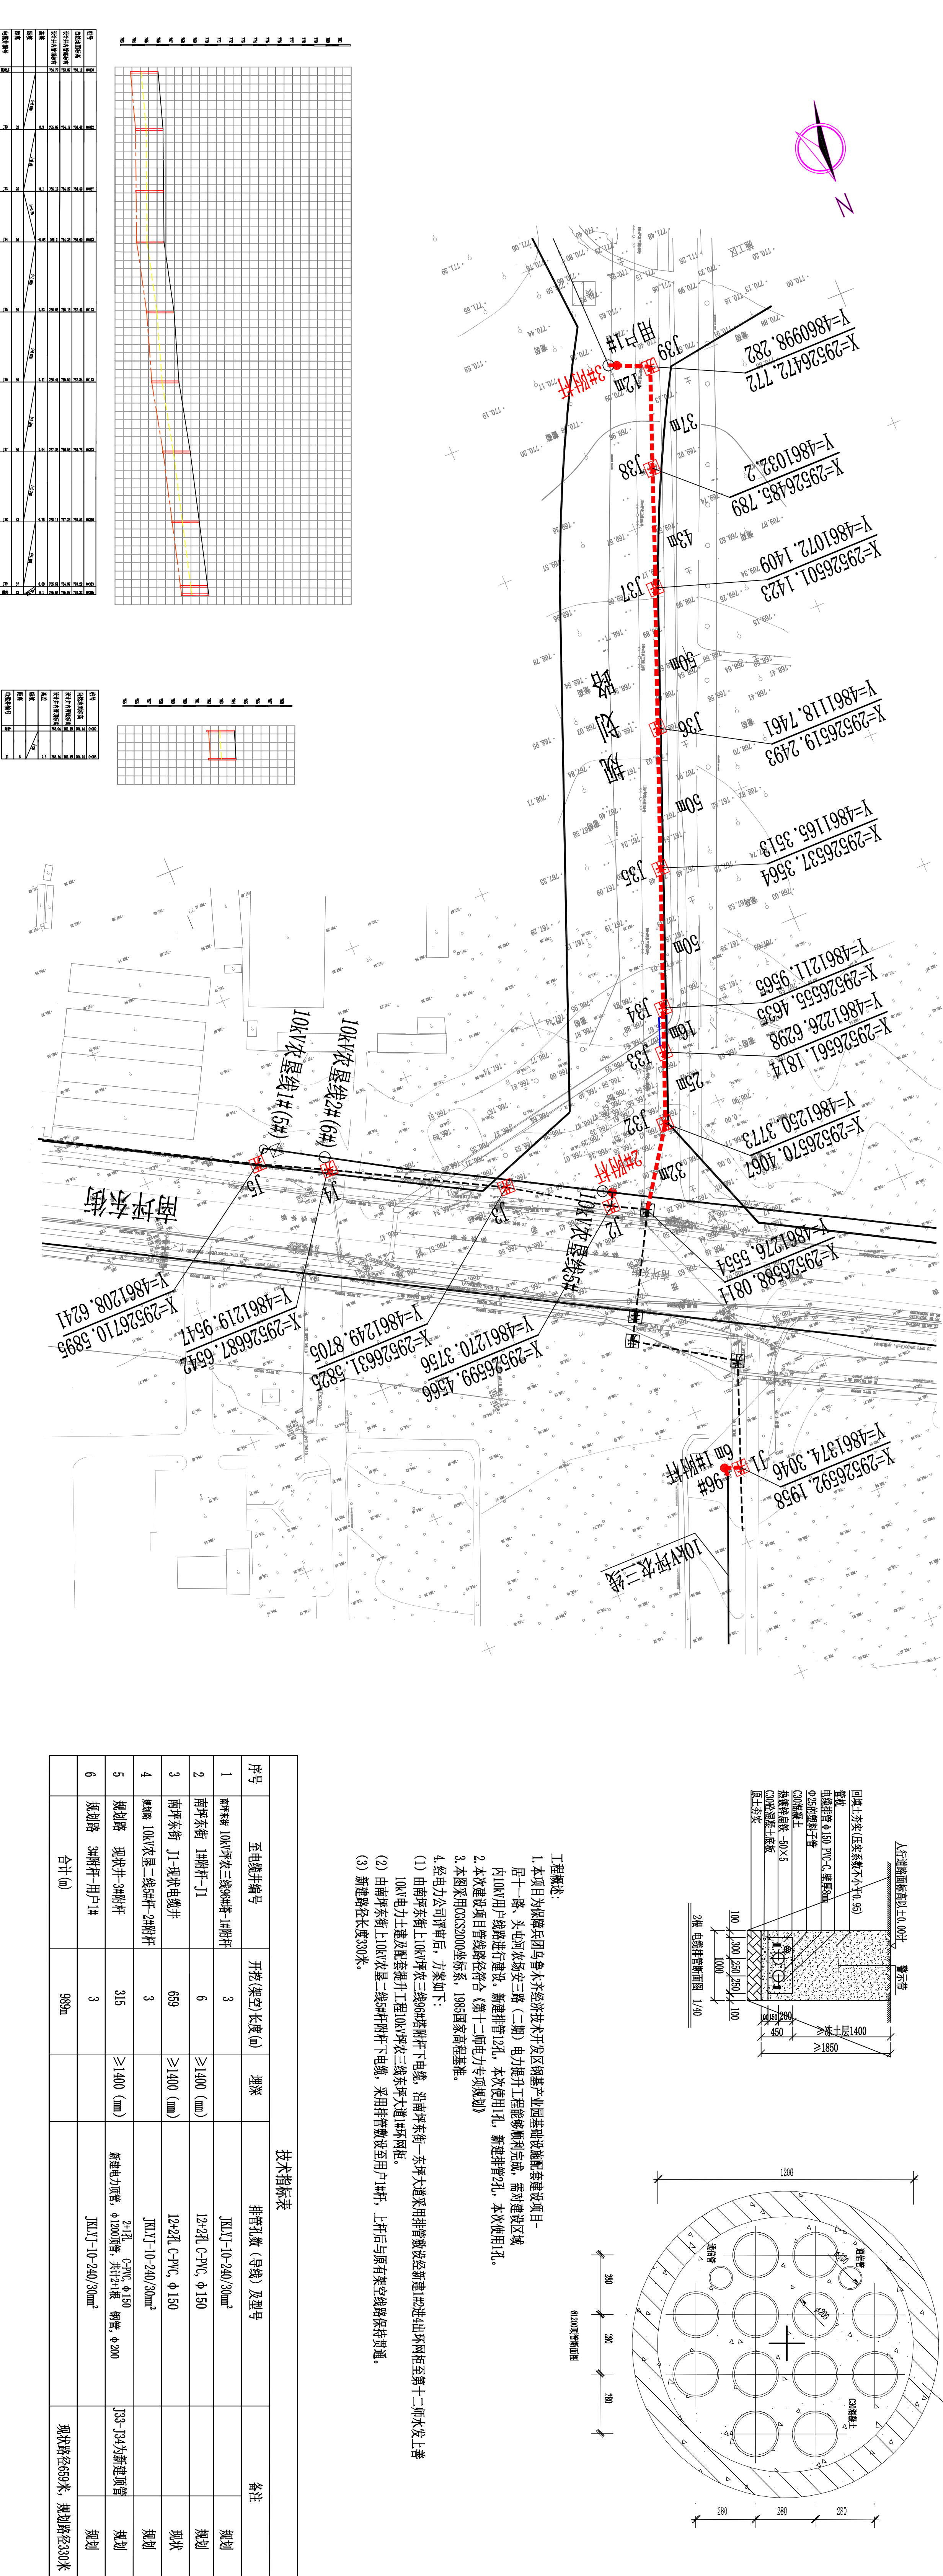


项目	安全距离 (m)
建筑物、构筑物基础	0.50
电杆基础	
乔木树主干	
灌木丛	
10kV以下电力线路与弱电线路之间 及以下电力线路与弱电线路之间	0.25 (0.30) 0.30 (0)
通信电缆	
热力管道	0.50 (0.10) 0.25 (0)
水、煤气、液体燃气管道	0.20 (0.30)
可燃气体及易燃液体管道	1.00 (0.25) 0.5 (0.2)
室内上下行电力线、交直流电压线 (有绝缘护套)	0.10 (0.25) 0.05 (0)
室外上下行电力线、交直流电压线 (有绝缘护套)	3.00 1.00
道路、人行路旁导线、交叉与车辆间	1.50 1.00
道路、人行路旁导线、交叉与车辆间	1.00 0.50


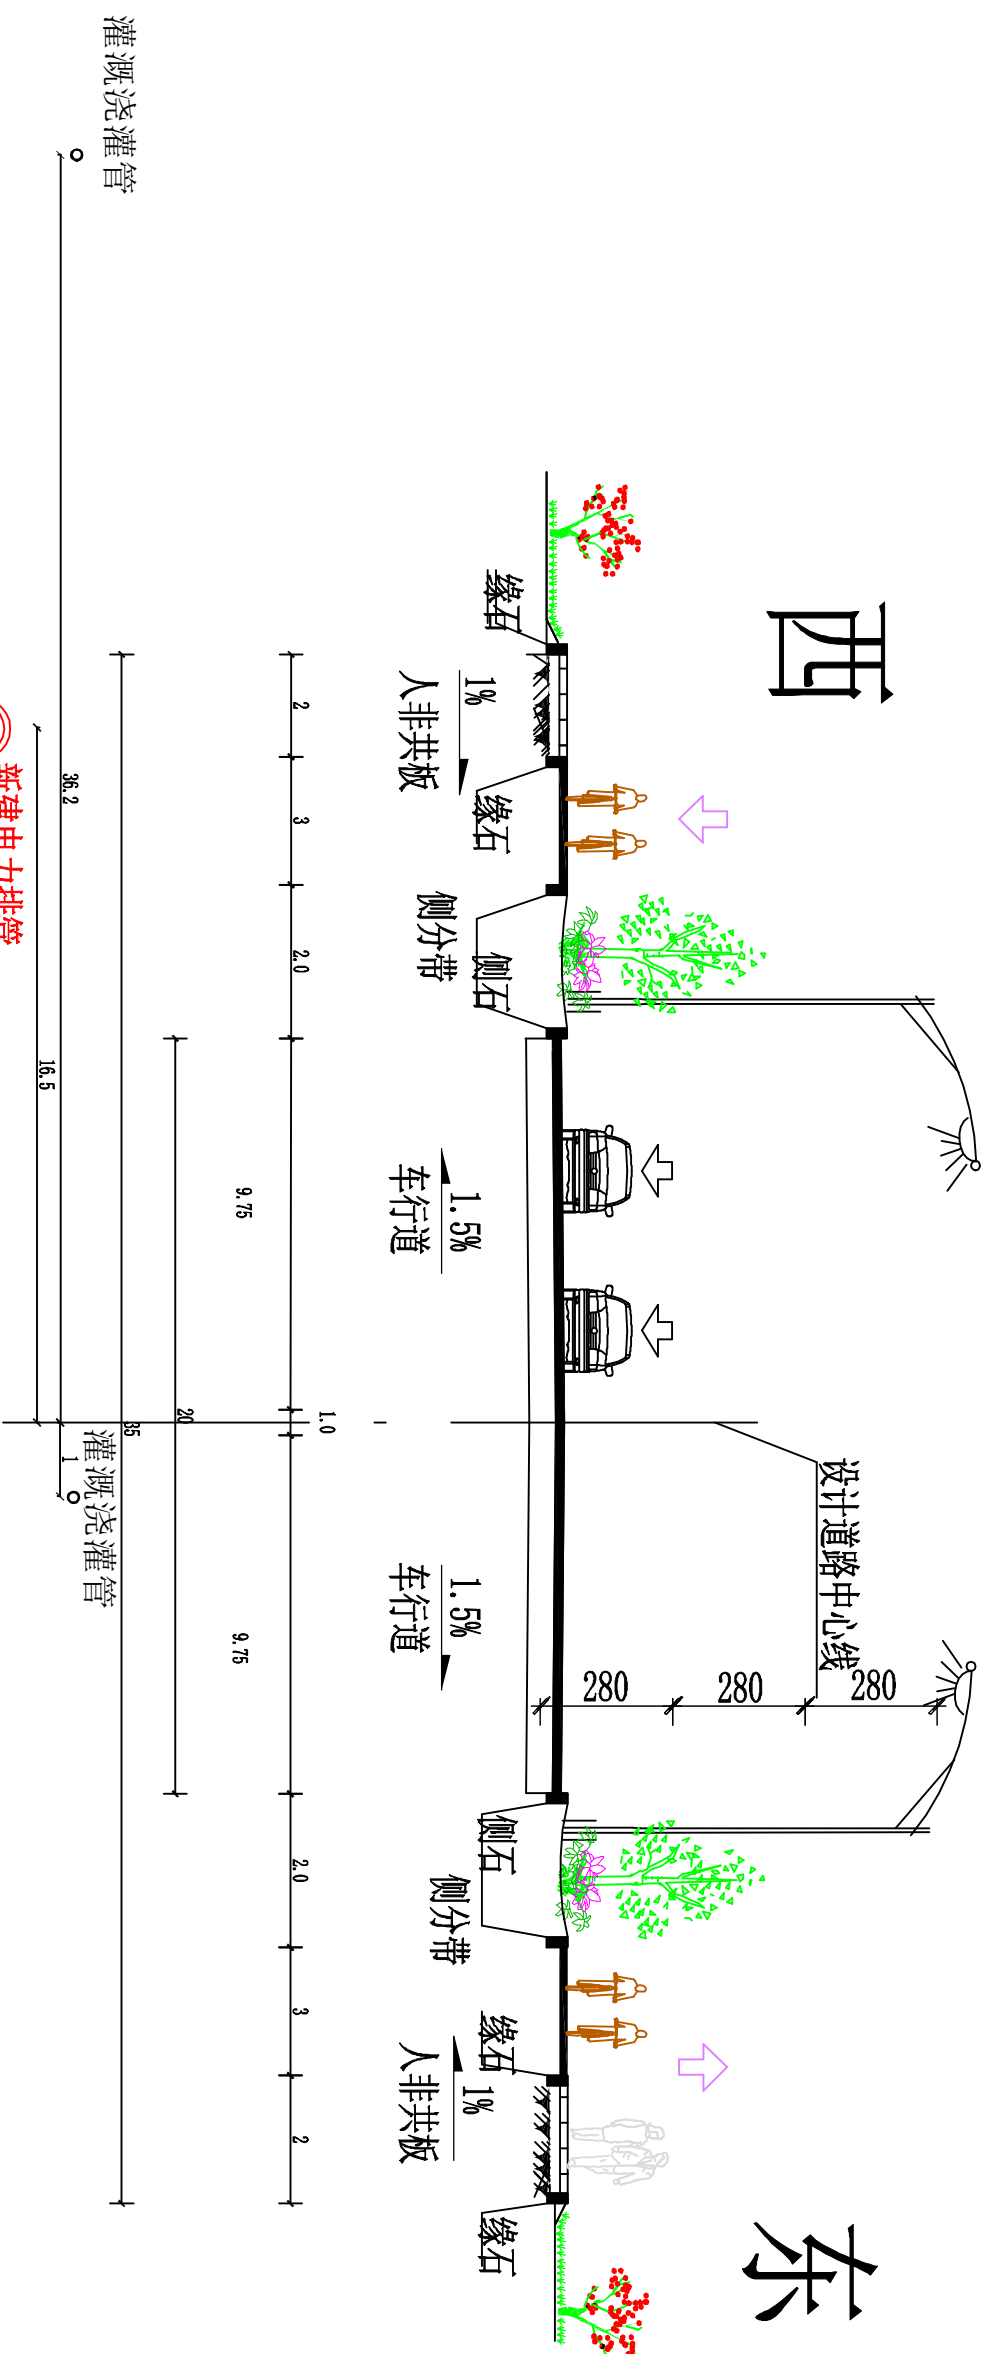
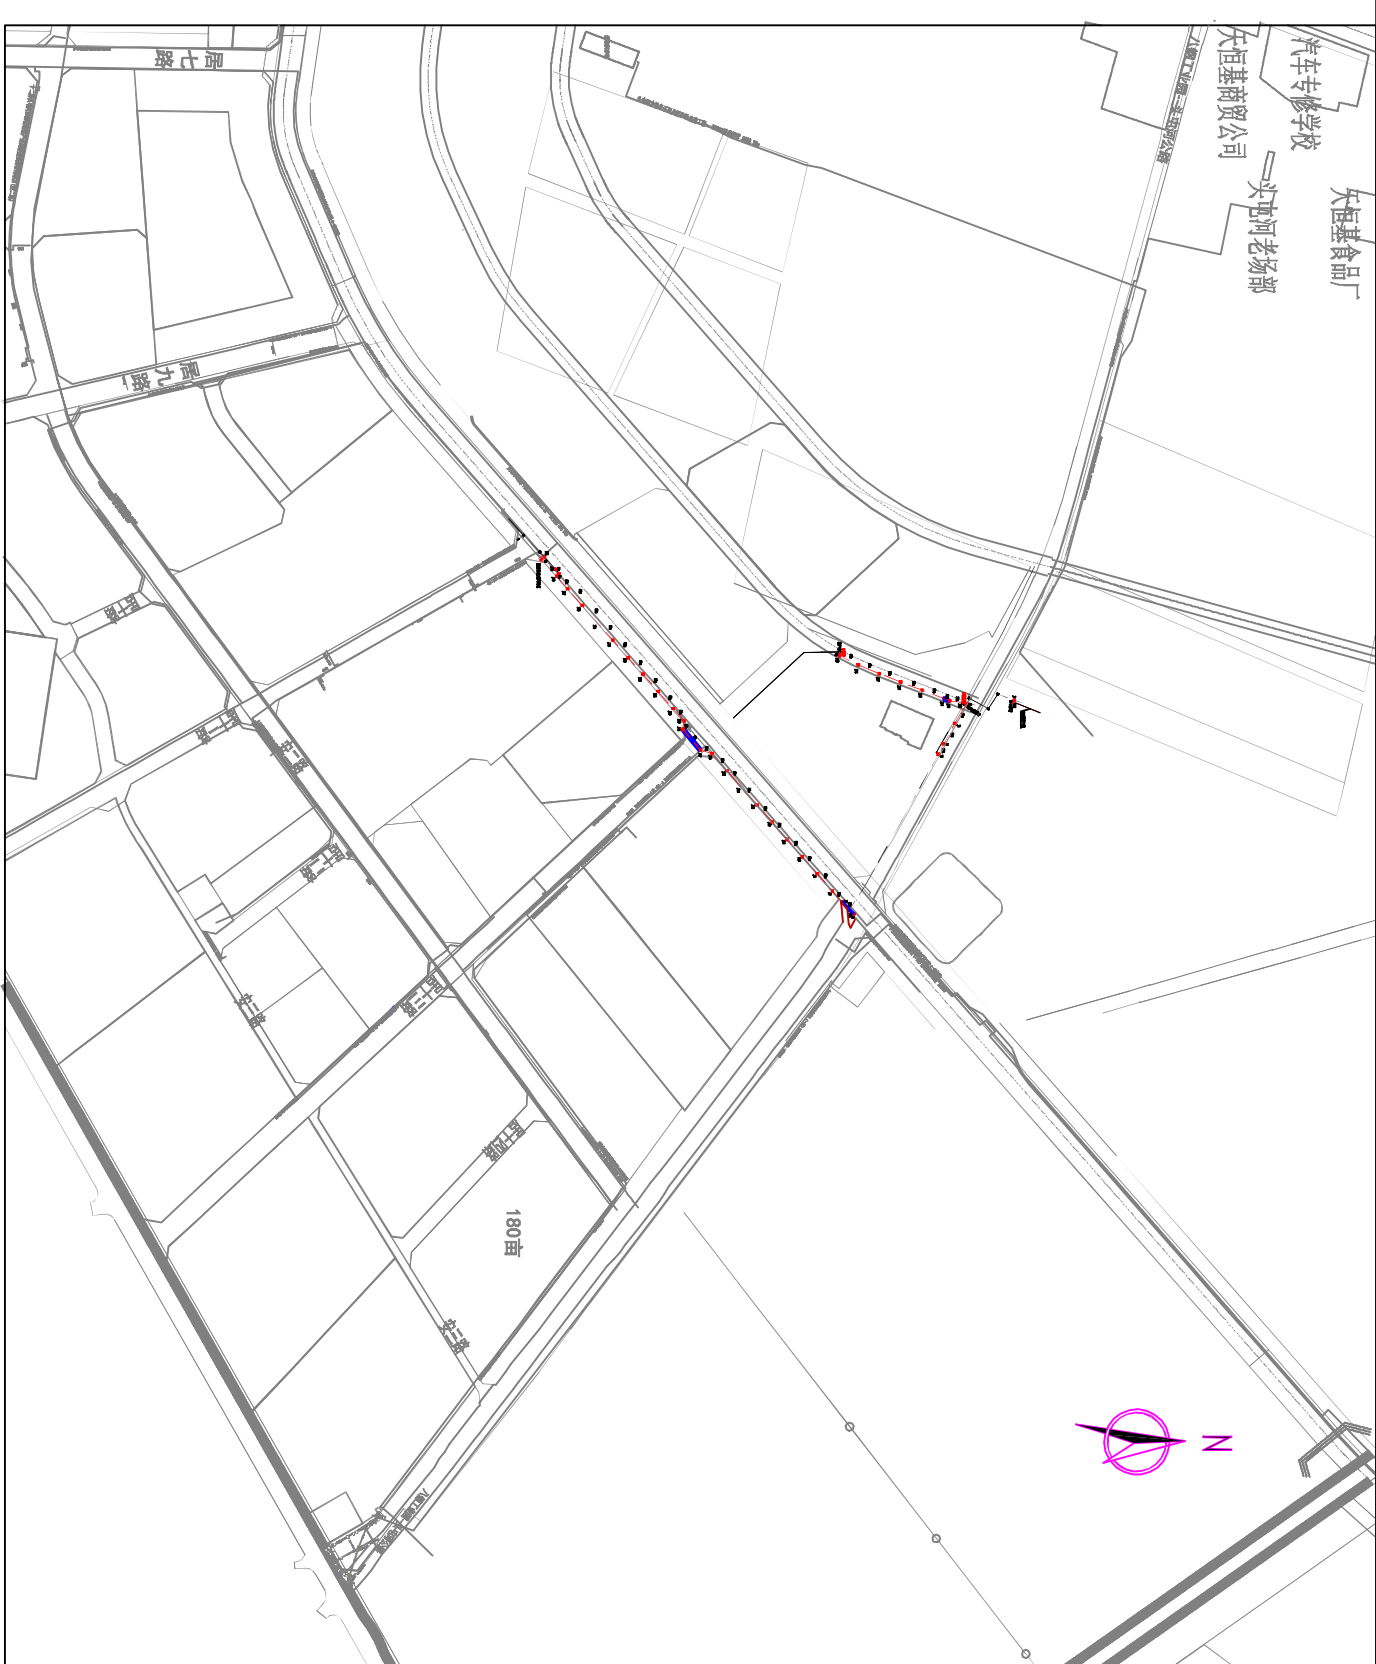


序号	图例	图例名称	备注	兵团乌鲁木齐经济技术开发区(创基)产业基础设施配套建设项目	天铂电力集团有限公司
1	——	新建10kV线路			
2	——	原有10kV线路	(线数/力)		
3	——	新建变井			
4	——	新建线路			
5	——	新建户表箱			
			工程名称	居一、头道河农场支路(二期)电力提升工程(供军大、南平乡)	审核
			分类名称	新建电力常规规划设计方案总平面图(一)	设计

兵团乌鲁木齐经济技术开发区钢基产业园基础设施配套建设项目居十一路、头屯河农场安三路（二期）电力提升工程（东坪大道、南坪东街）


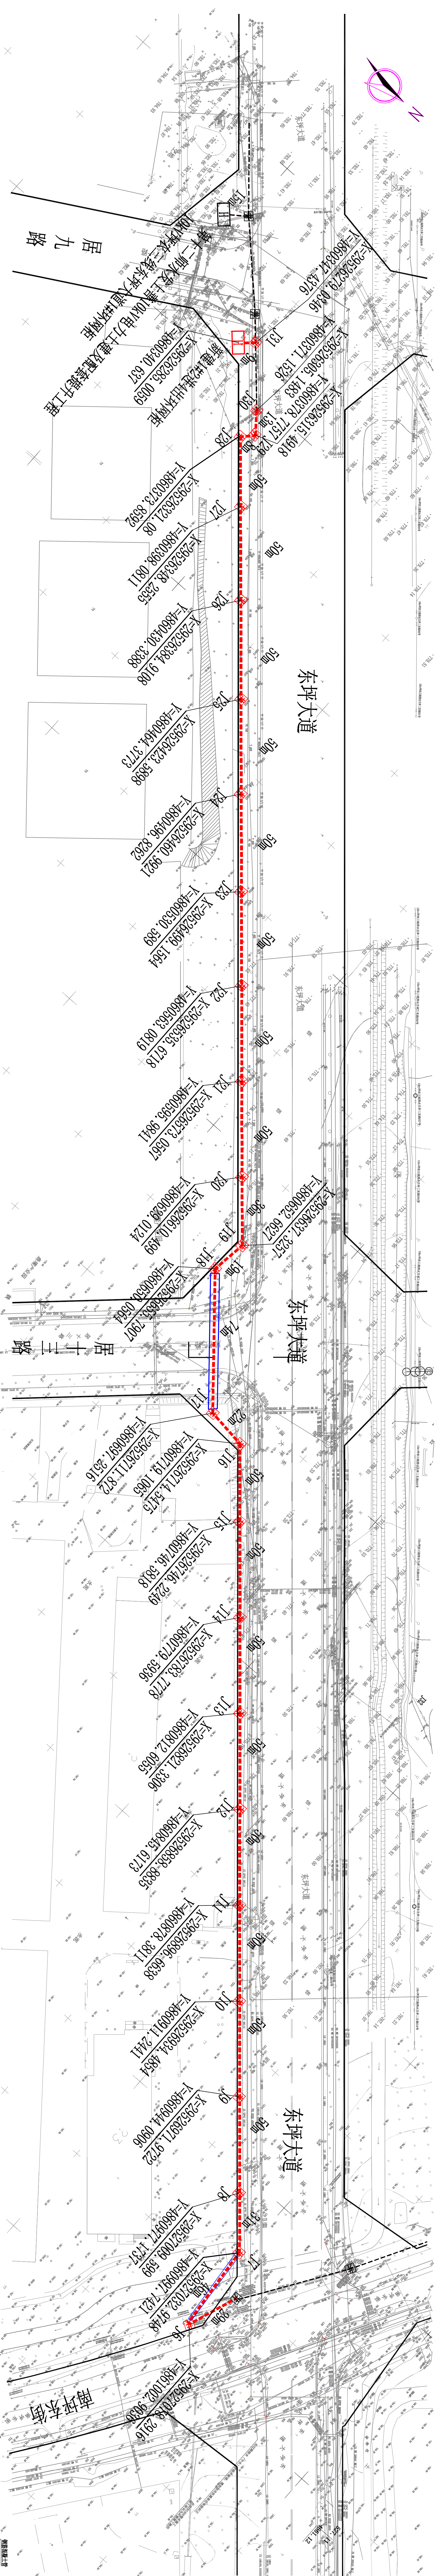


项目	安全等级 (M)
平行	交叉
建筑、材料基础	0.50 /
电杆基础	0.60 /
乔木主干	1.50 /
灌木丛	0.50 /
10kV以上电杆、电杆之间	0.25 (0.50) 0.50 (0.50)
及电力线路、电杆之间	
通信电杆	0.50 (0.50) 0.50 (0.50)
热力管沟	0.20 (0.25) 0.30 (0.35)
水管、压缩空气管道	1.00 (0.25) 1.00 (0.25)
可燃气、液体、蒸汽管道	0.4 (0.25)
热力、热力管沟、蒸汽管、热力管沟	1.00 1.00
热力、热力管沟、蒸汽管、热力管沟	1.50 1.50
热力、热力管沟、蒸汽管、热力管沟	0.50 0.50

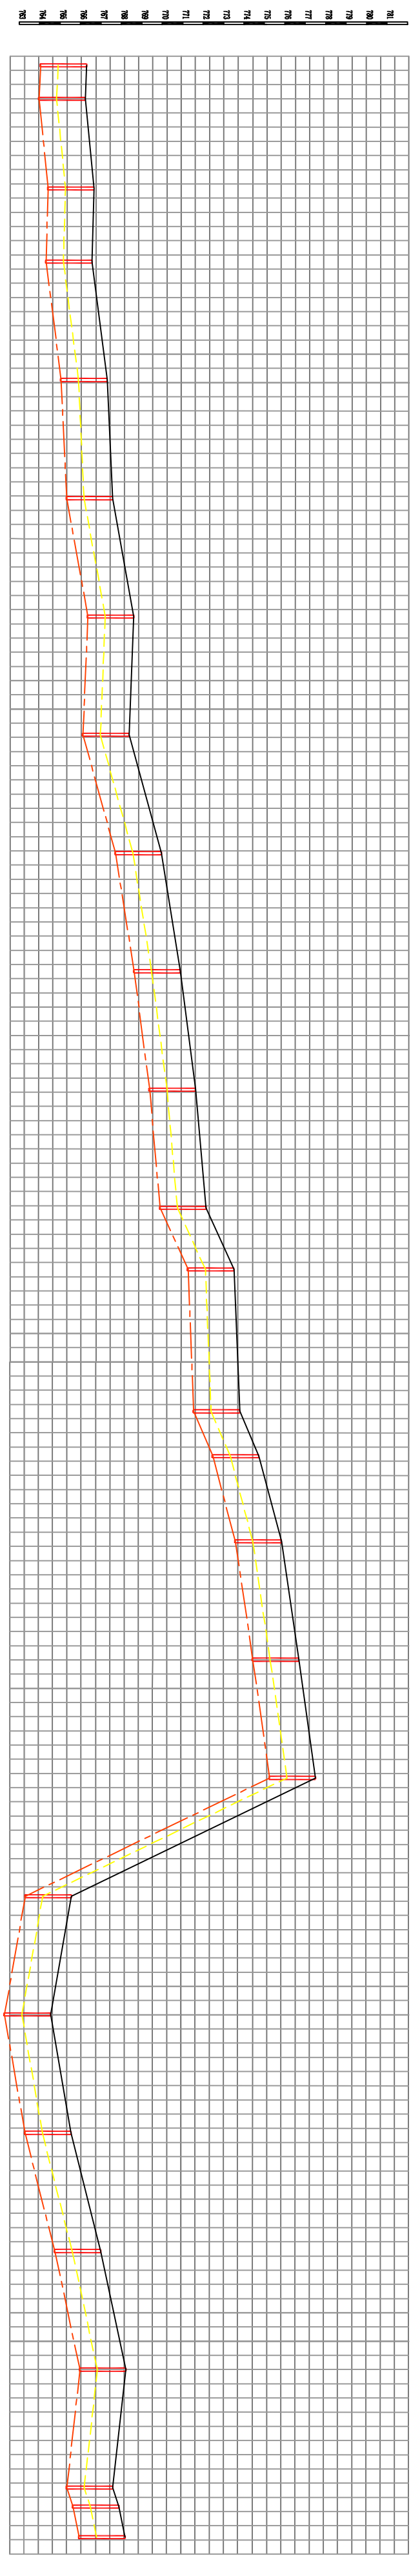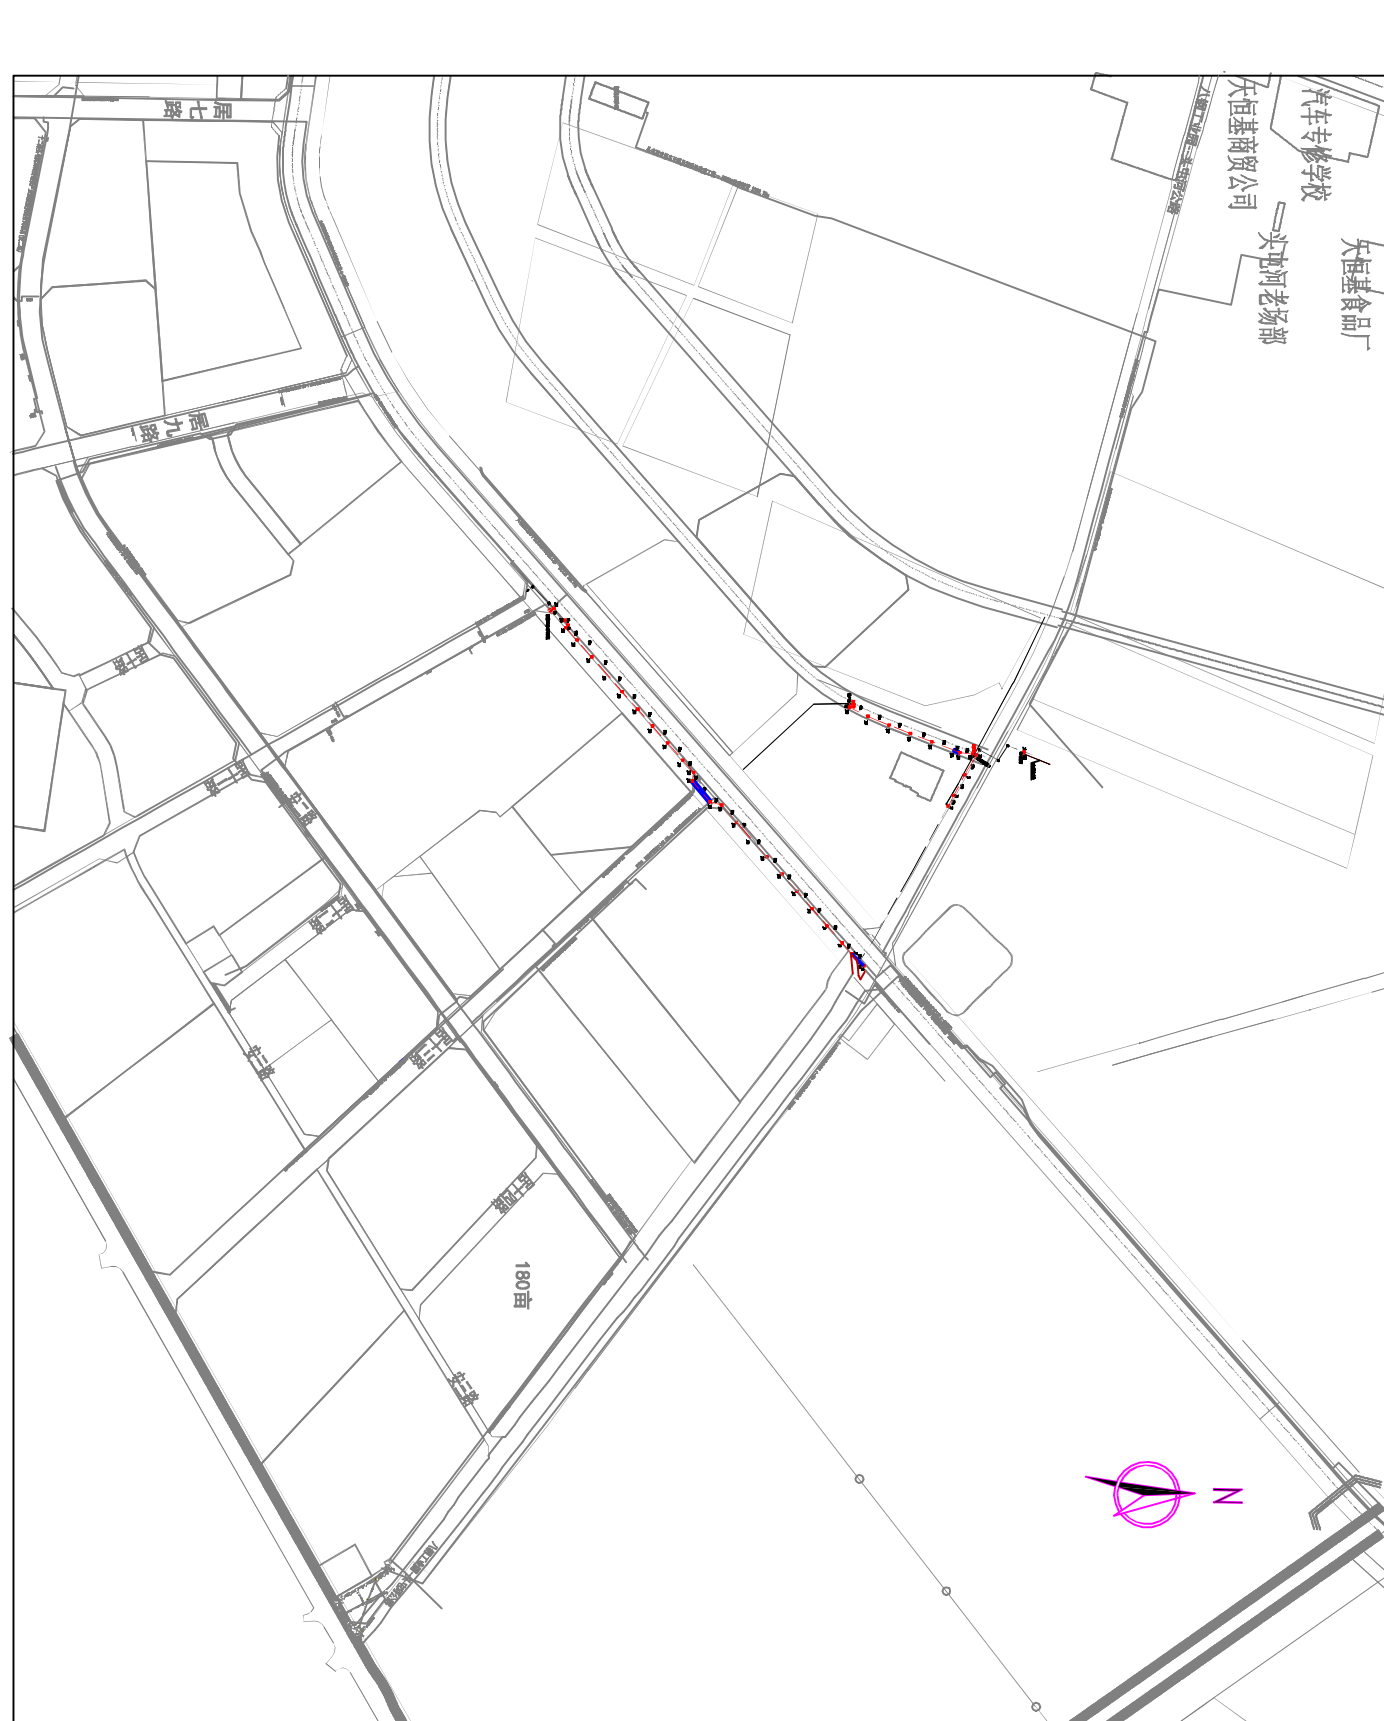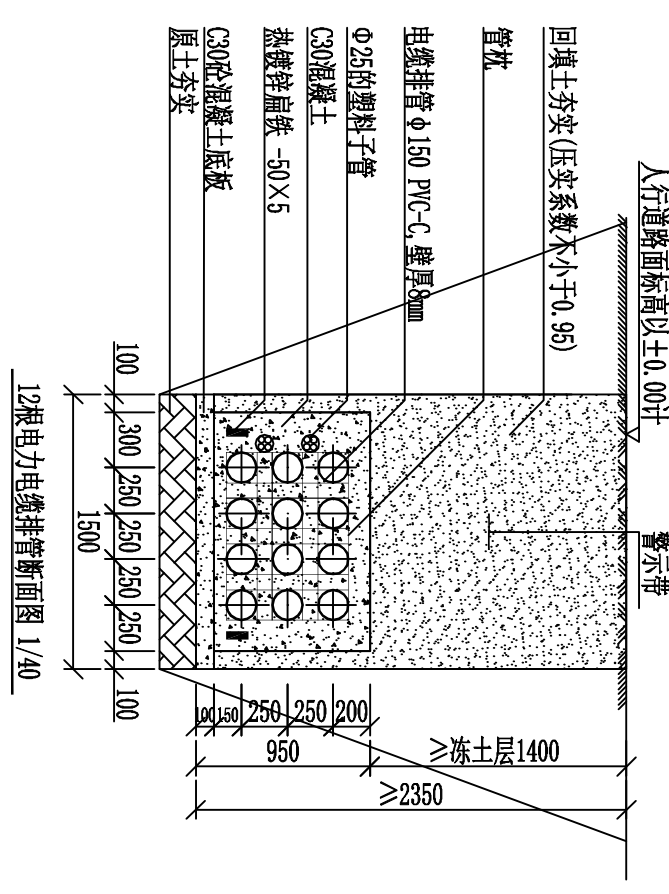

技术指标表				
序号	至电缆井编号	开挖深度(长度)m	埋深	备注
1	东桥大道 现况电缆井-100	1078	≥1400 (mm)	挖管五截(半线)及型号 12-2孔 C-70C, φ150 新建电力管: φ1200mm 共长92m 管顶: φ200
2	东桥大道 J30-J31	86	≥1400 (mm)	12-2孔 C-70C, φ150
3	新建 J31-新建进出柜间距	9	≥1400 (mm)	12-2孔 C-70C, φ150
4	新建 J31-东桥大道进出柜	81	≥1400 (mm)	12-2孔 C-70C, φ150
合计(m)		1264m		现状 现状管径:17米 规划管径:1007米

1. 本项目为陈埭镇兵部营乡东济经济开发区陈埭产业园基础设施建设工程项目，居十一级、二级农渔港三路（二级）电力提升工程能够顺利完成，需建设场区内10kV电力线路运行线路，新建提升孔，本工程用孔，新建管井孔。
2. 本工程建设项目遵循《电力安全工作规程》（第二十二册电力部分规定）
3. 本项目建设按GB50066标准系，1985国家度量标准。
4. 经电力公司审查后，方格如下：
- (1) 10kV电力主线路为330kV塔基下线路，沿南平街、六弄大道采用杆塔建设，建设过程中应避开至第十二次大发普
- (2) 由南平街至10kV农渔二线路杆下线路，采用杆塔建设在用户杆内，上杆后与原有架线保持互通。
- (3) 新建线路长度108米。

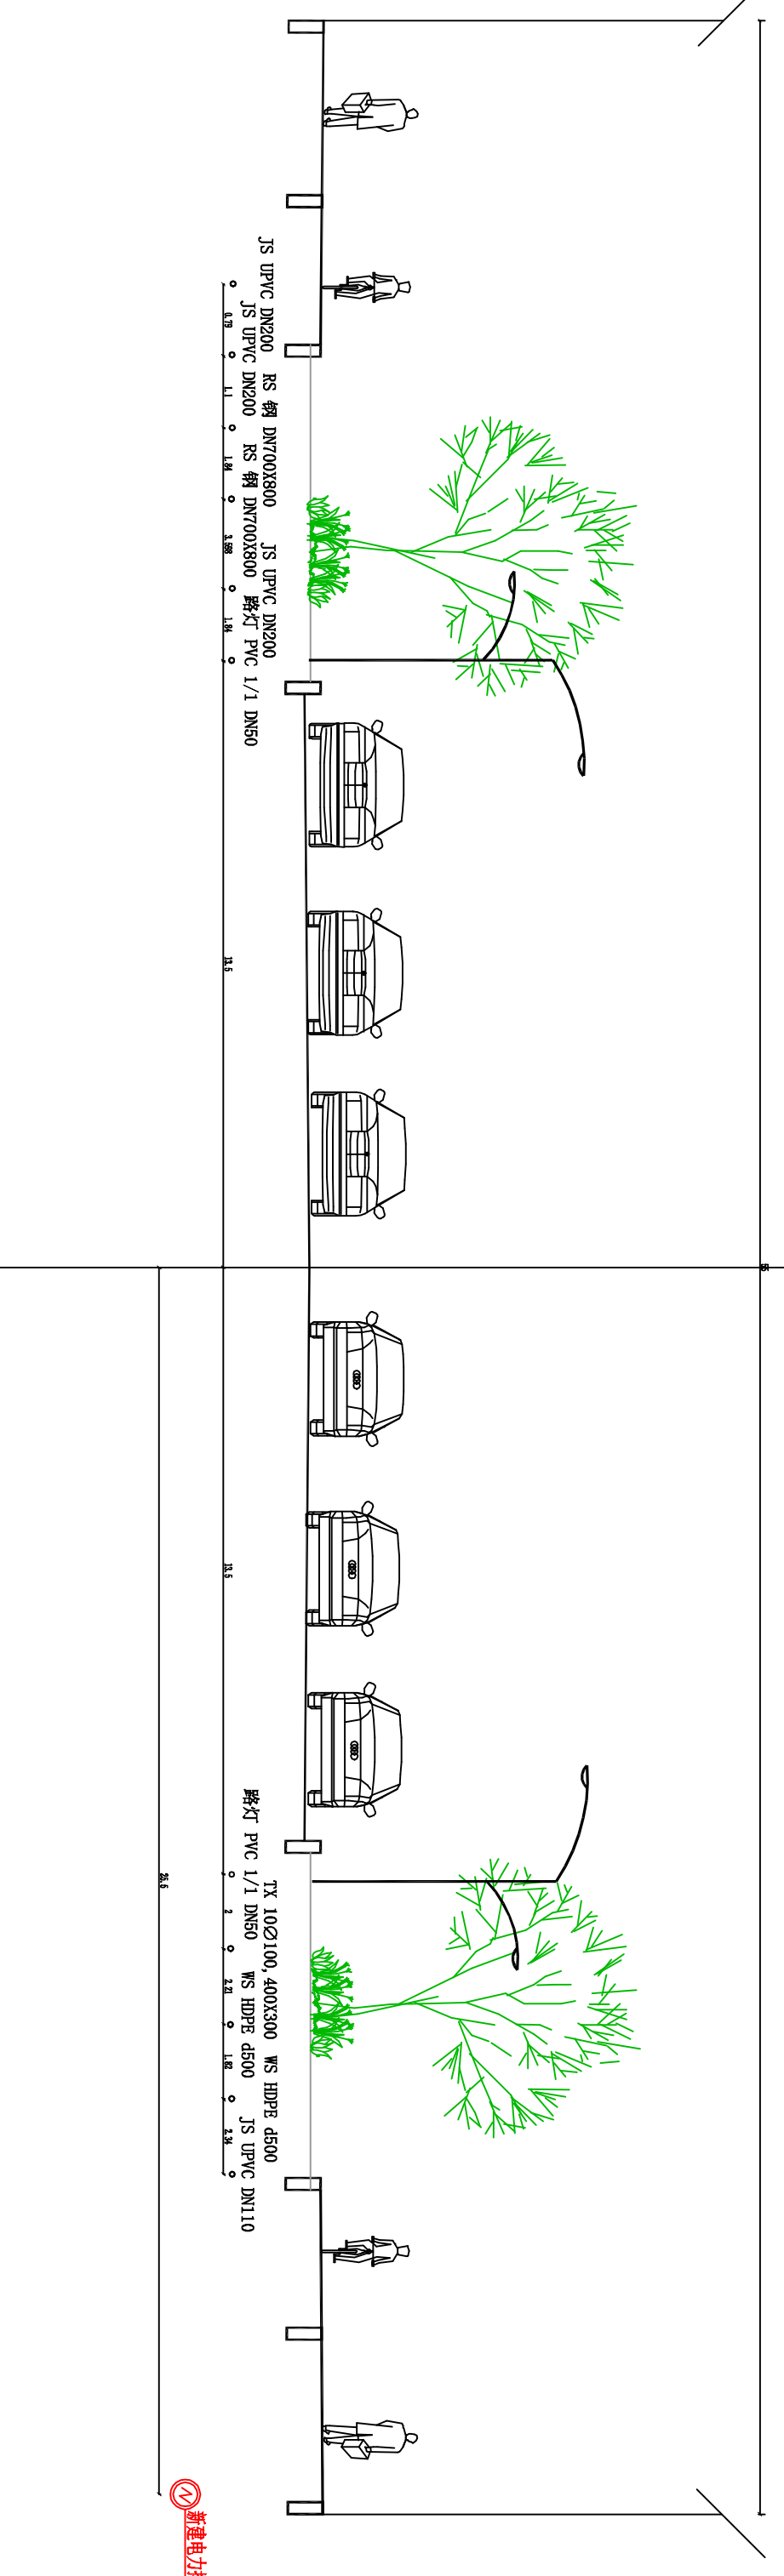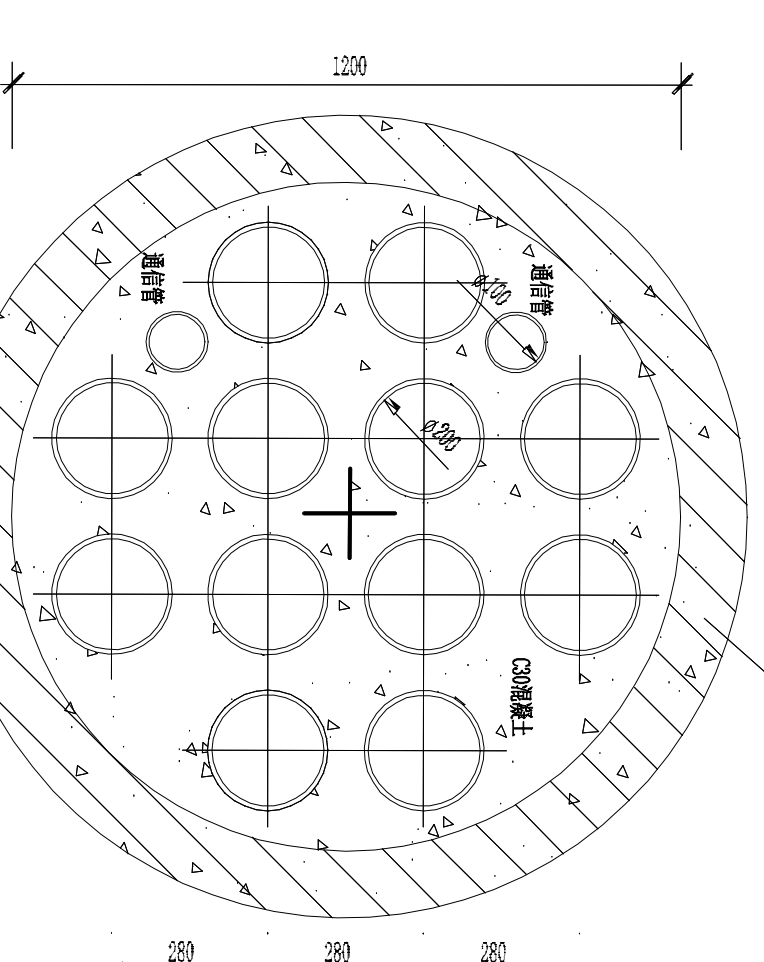

序号	图例	图例名称	备注	兵船岛鲁东经济技术开发区钢铁产业基础设施配套建设项目	天铂电力集团有限公司
1		新建10kV线路	(长度:1m)		
2		新建10kV线路	(长度:1m)		
3		新建10kV线路	(长度:1m)		
4		新建10kV线路	(长度:1m)		
5		新建10kV线路	(长度:1m)	工程名称	居十路、夹心岛(夹心岛三期)电力杆杆工程(新建、消停杆)
分类名称				新建10kV线路设计(夹心岛三期)	审核
				设计	